



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/45-70mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


01/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

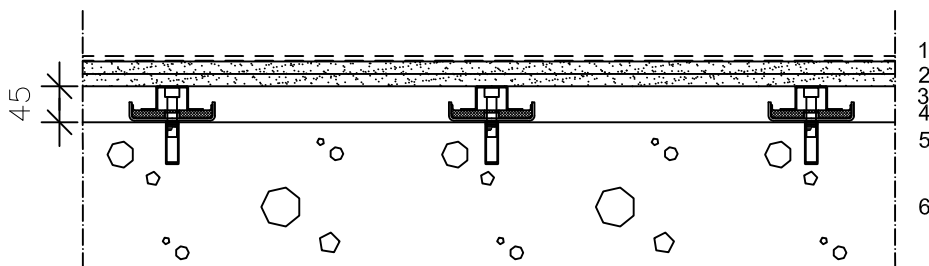

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/45-70mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


01/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

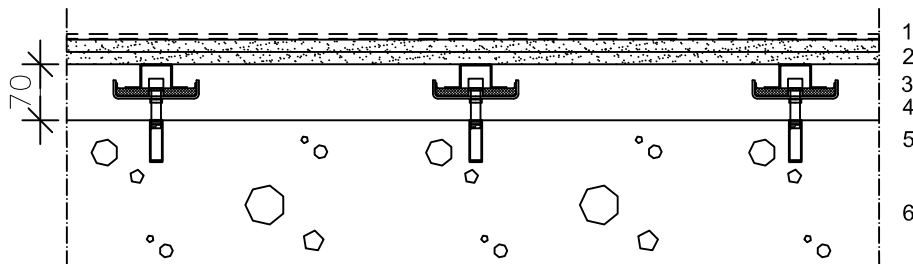

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/45-70mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


01/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

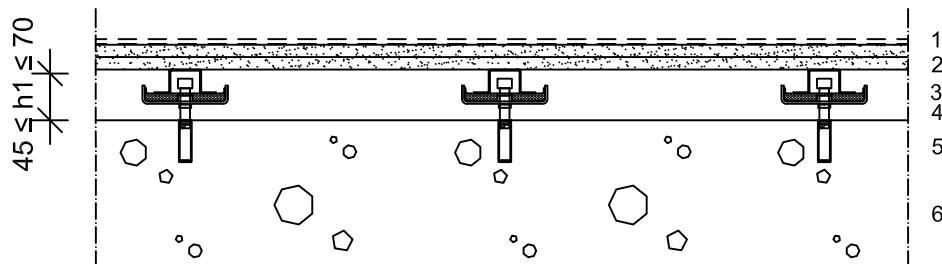

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/70-95mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


02/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

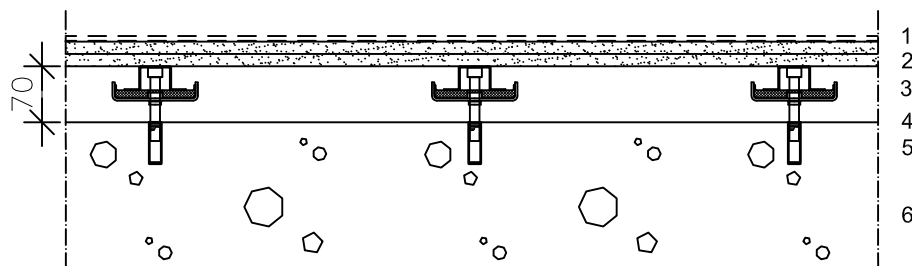

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/70-95mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


02/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

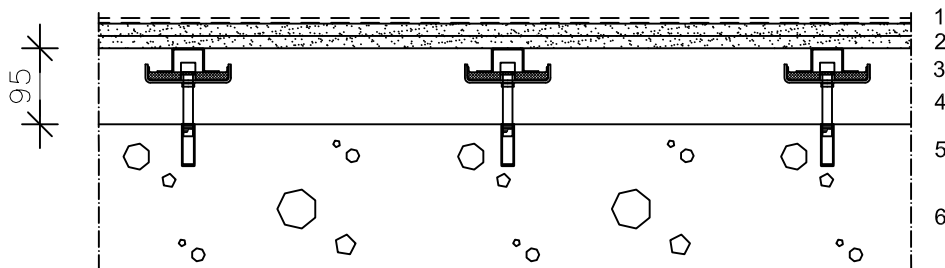

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaäneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/70-95mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


02/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

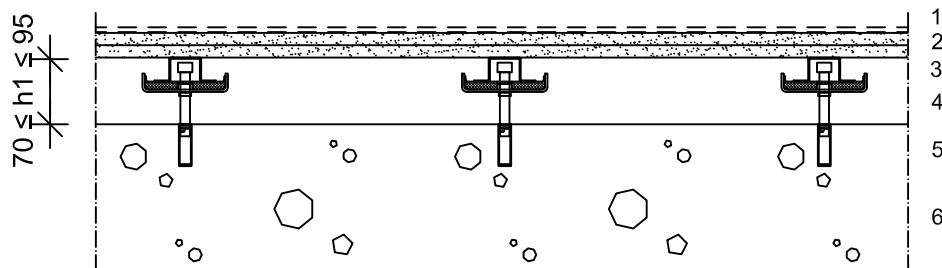

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/95-115mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


03/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

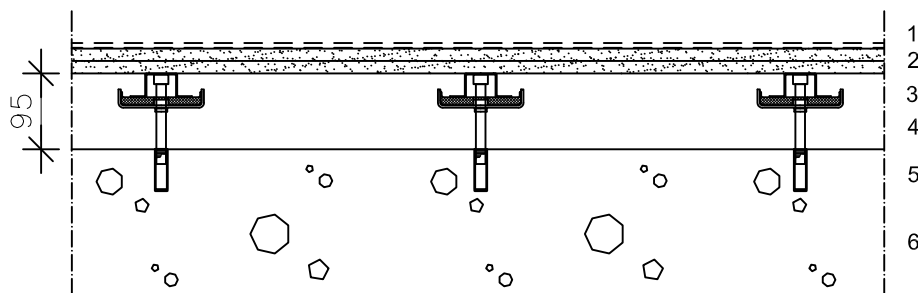

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/95-115mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


03/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

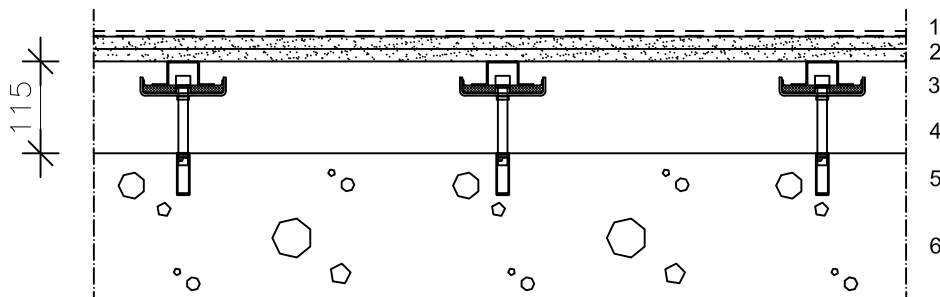

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaäneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/95-115mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


03/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

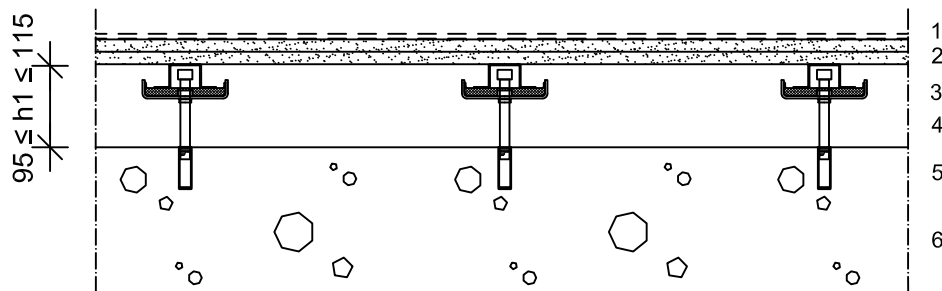

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL30/40x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/115-140mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


04/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

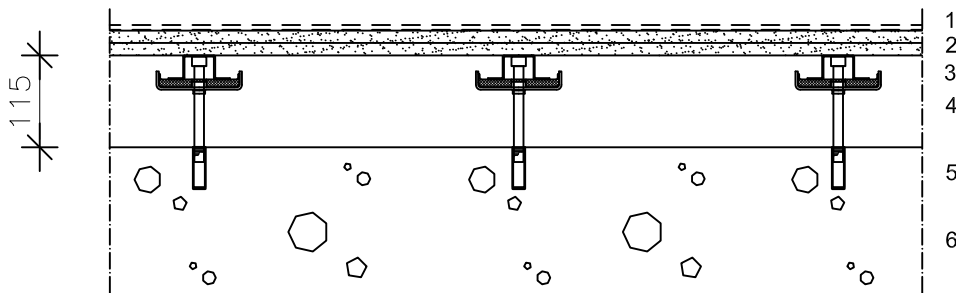

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaäneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/115-140mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


04/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

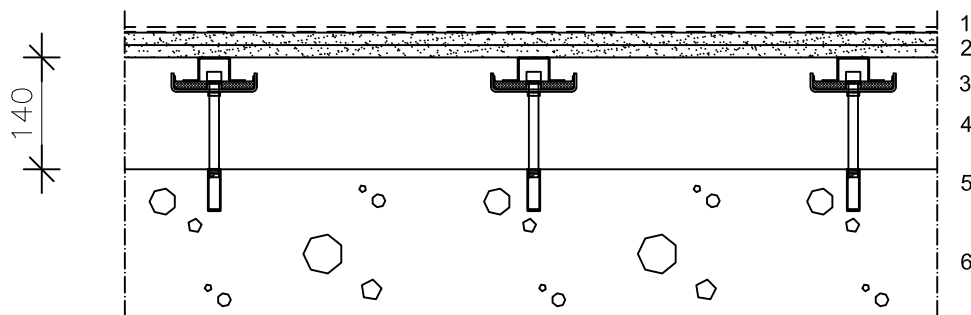

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/115-140mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


04/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

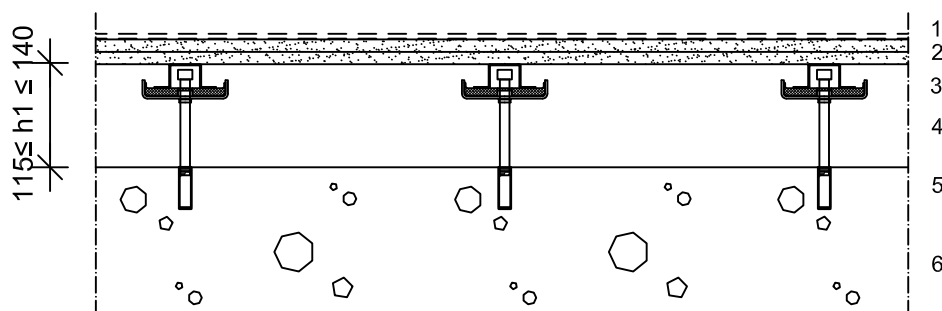

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/140-170mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


05/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

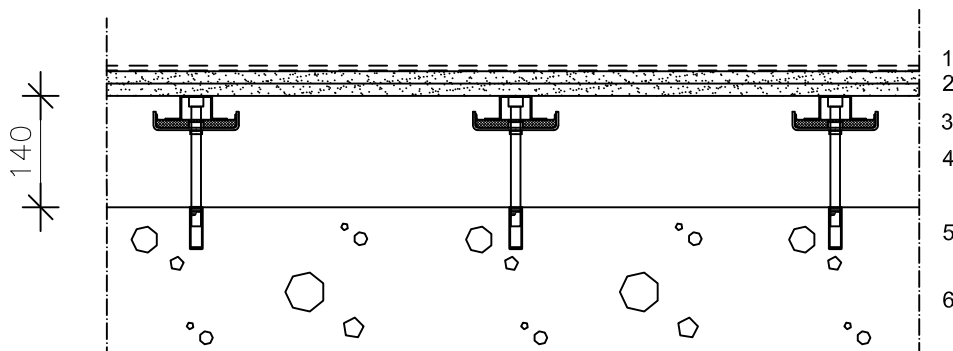

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/140-170mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


05/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

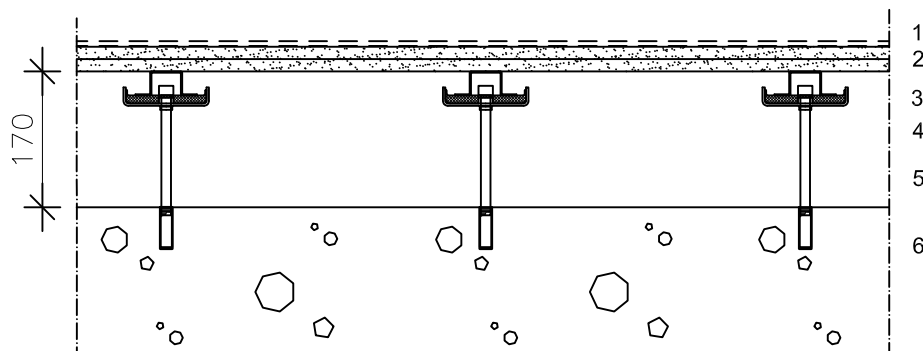

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/140-170mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


05/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

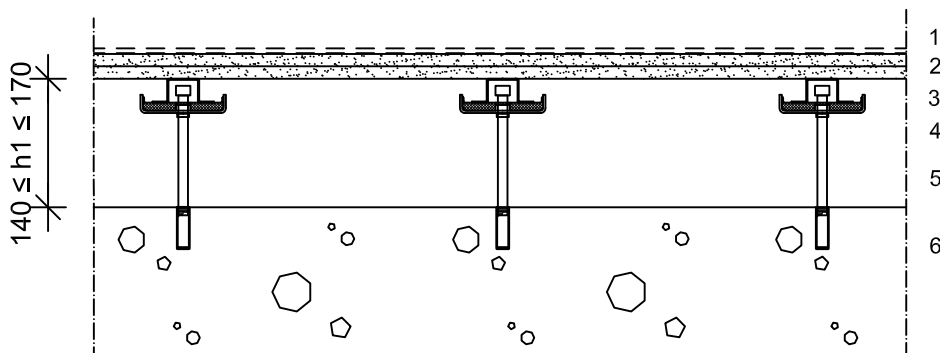

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/170-195mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


06/001

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

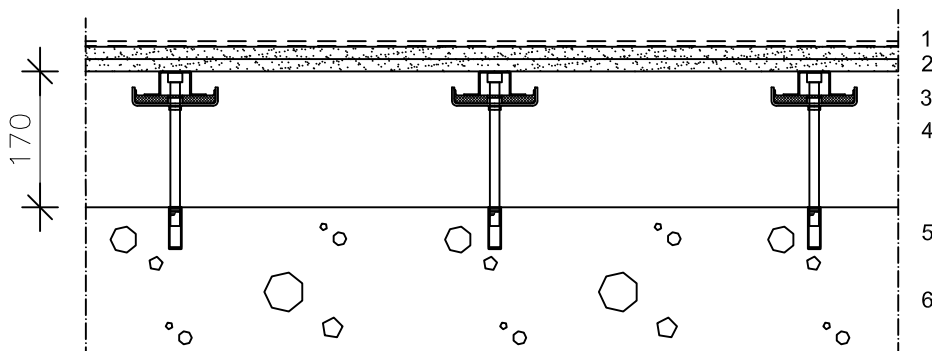

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL 30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka

REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/170-195mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


06/002

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

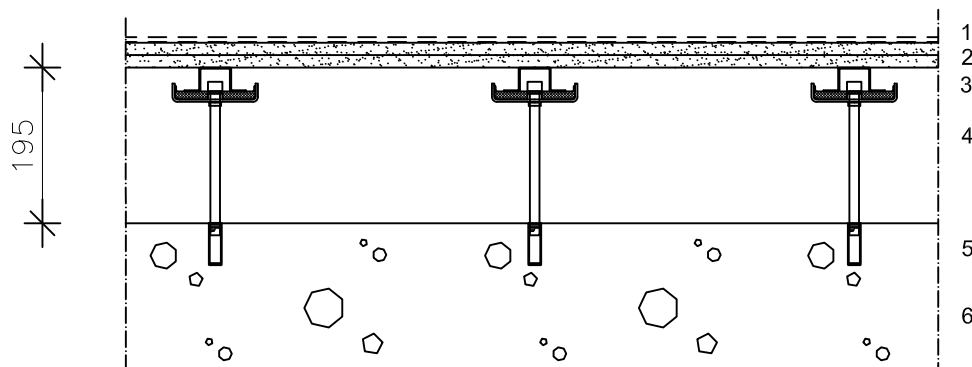

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60



Aulis Lundell Oy

Tarrankuja 2, 08500 Lohja

Puh: +358-207 341 400

www.aulislundell.fi

Sisältö:

KOOLARI®

Lattiarakenne/170-195mm

Päiväys:
10.2020/VY

Rakennuskohde

Piir.nro


06/003

Proj.nro.

Suhde

1:1

Detalji

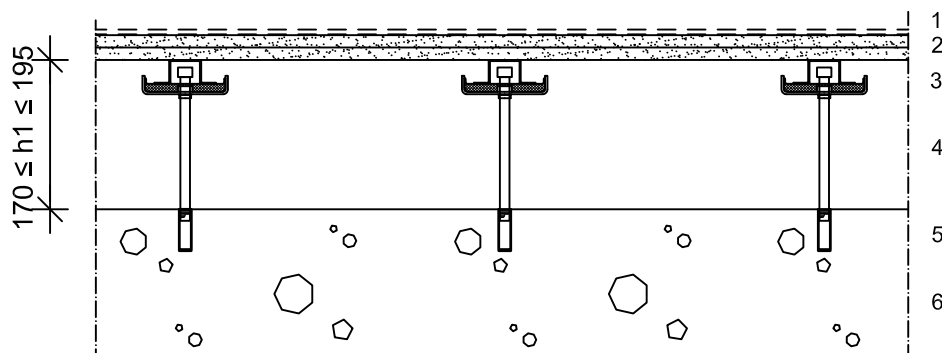

32 mm	1	Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
	2	GYPROC lattiakipsilevy GL 15 LAPIKAS. Levyt liimataan yhteen M1-luokan liimalla tai laastilla.
30 mm	3	Kantava KOOLARI HTL30/40 x1,5 k400
26...173mm	4	Säätöjalat KOOLARI k900 dB-vaimentimiseen
0... -50mm	5	Säätöjalkojen kiinnitys
	6	Kantava betonilaatta ($\geq 260 \text{ kg/m}^2$)

TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

- Kerroslattiarakenne on asennettava irti kantavista seinistä, hormoneista ym. kiinteistä rakenteista
- LVIS-asennukset on kiinnitettävä betoniin, ei -kerroslattiarakenteisiin
- LVIS-putket ja kanavat on asennettava mitoitetun piirustuksen mukaisesti
- Katso tarkemmin ohjeesta "Kerroslattiajärjestelmä, Suunnittelu- ja asennusohjeet"

ÄÄNENERISTYS:

Askeläänitasoluku, $L'_{n,w} \leq 53 \text{ dB}$

Ilmaääneneristävyys, $R'_w \geq 58 \text{ dB}$

PALONKESTÄVYYS:

Paloluokka REI60